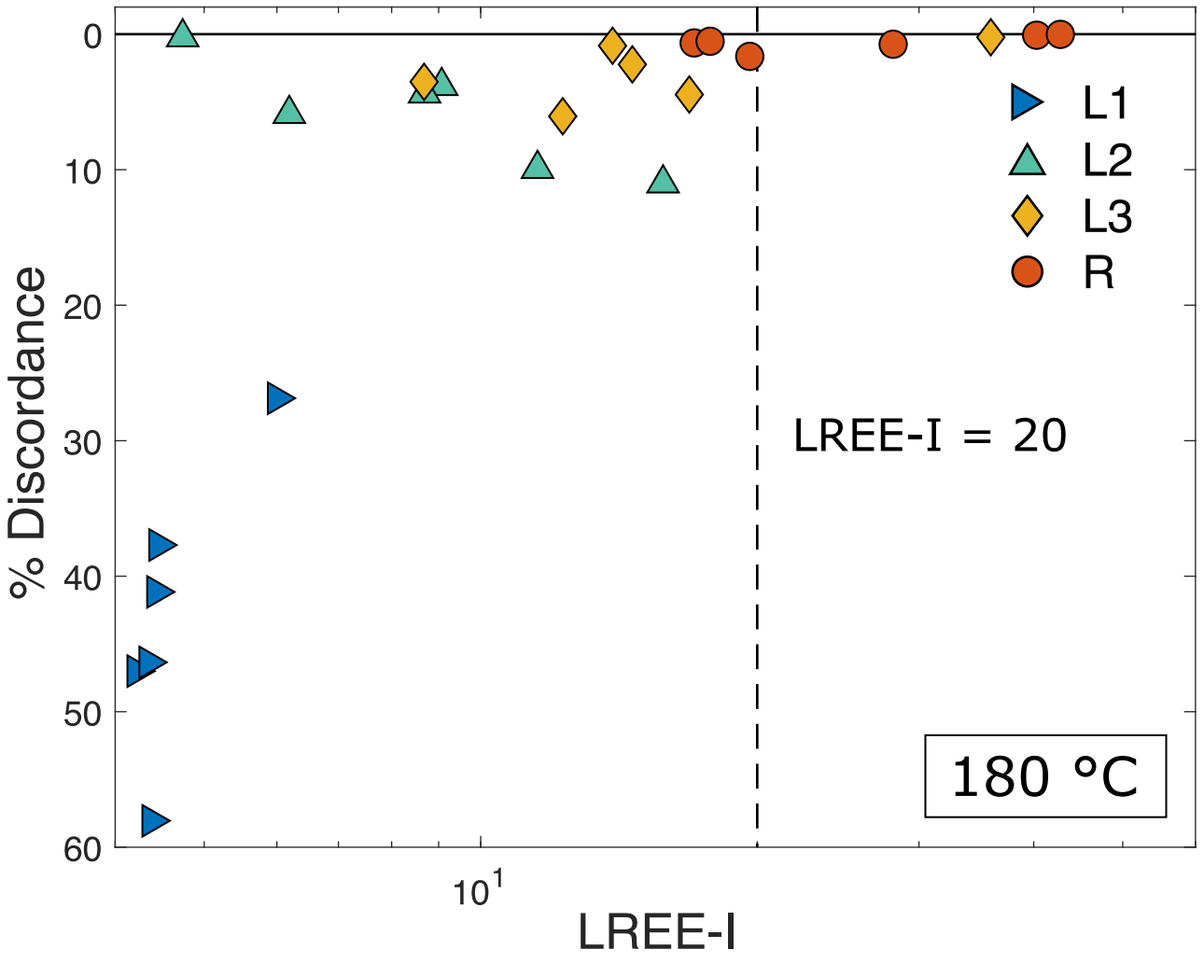
% Discordance
LREE-I
L1
L2
L3
R
LREE-I = 20
180 °C

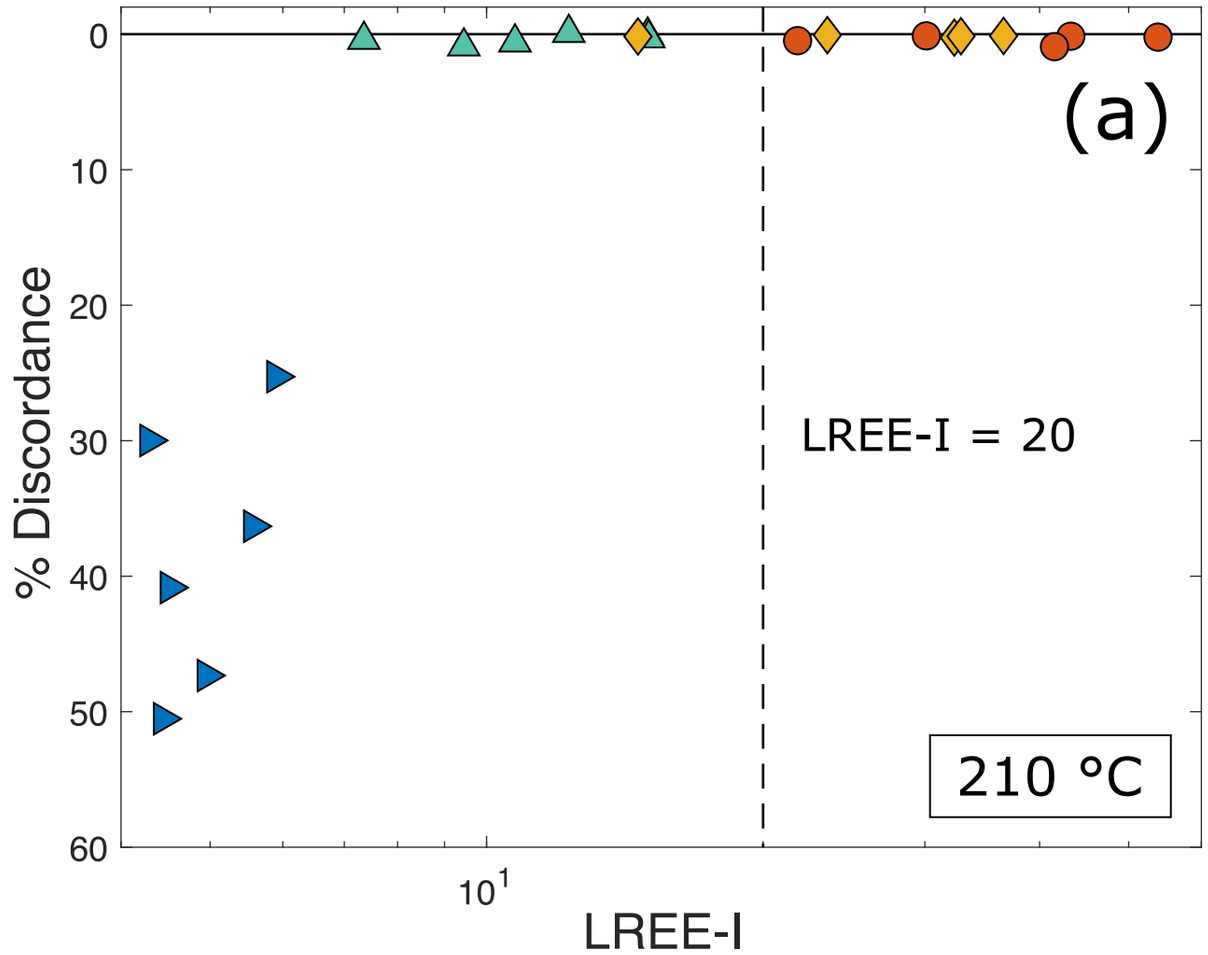
(a)
% Discordance
LREE-I
LREE-I = 20
210 °C

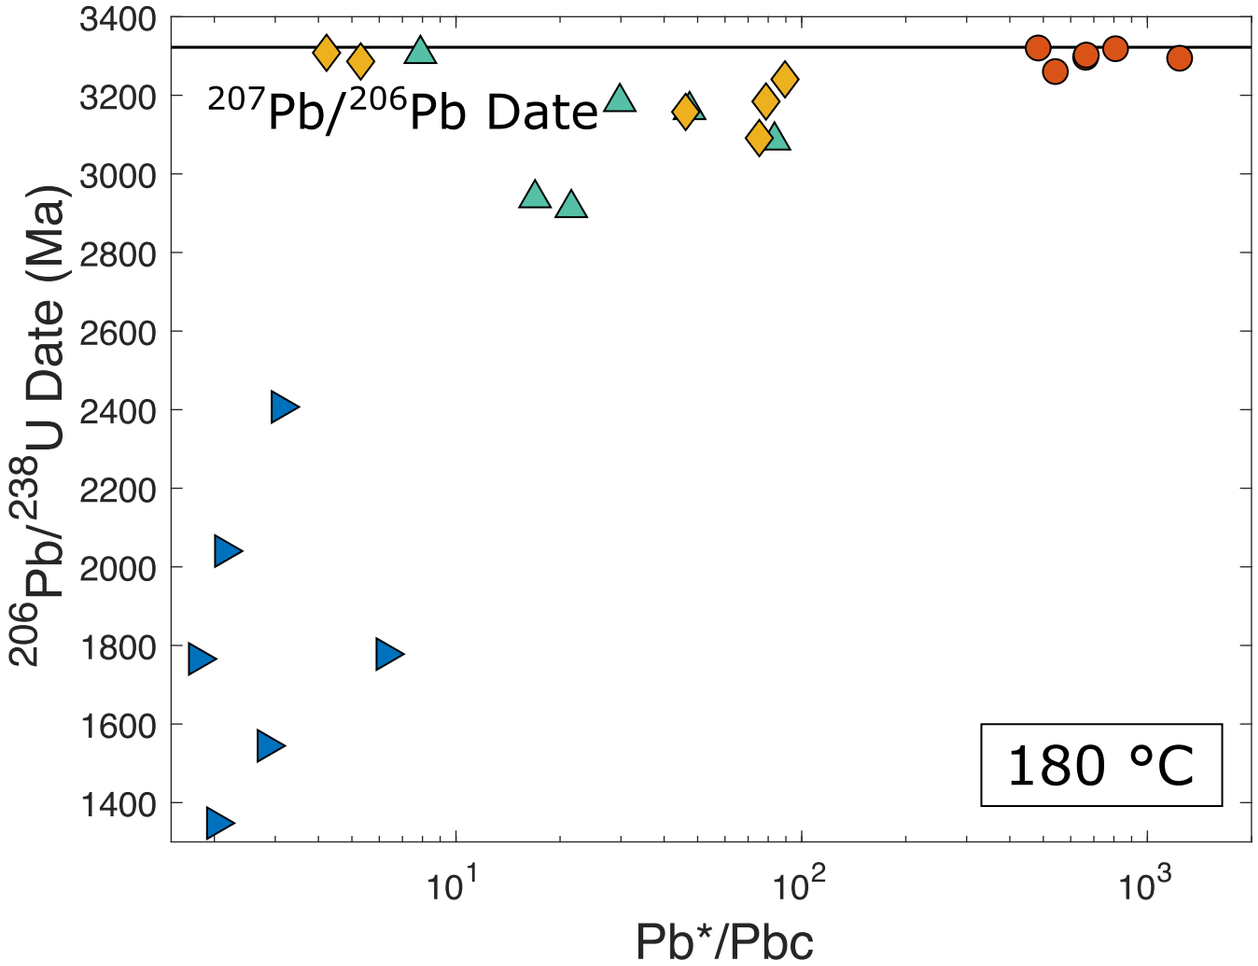
207Pb/206Pb Date
206Pb/238U Date (Ma)
Pb*/Pbc
180 °C

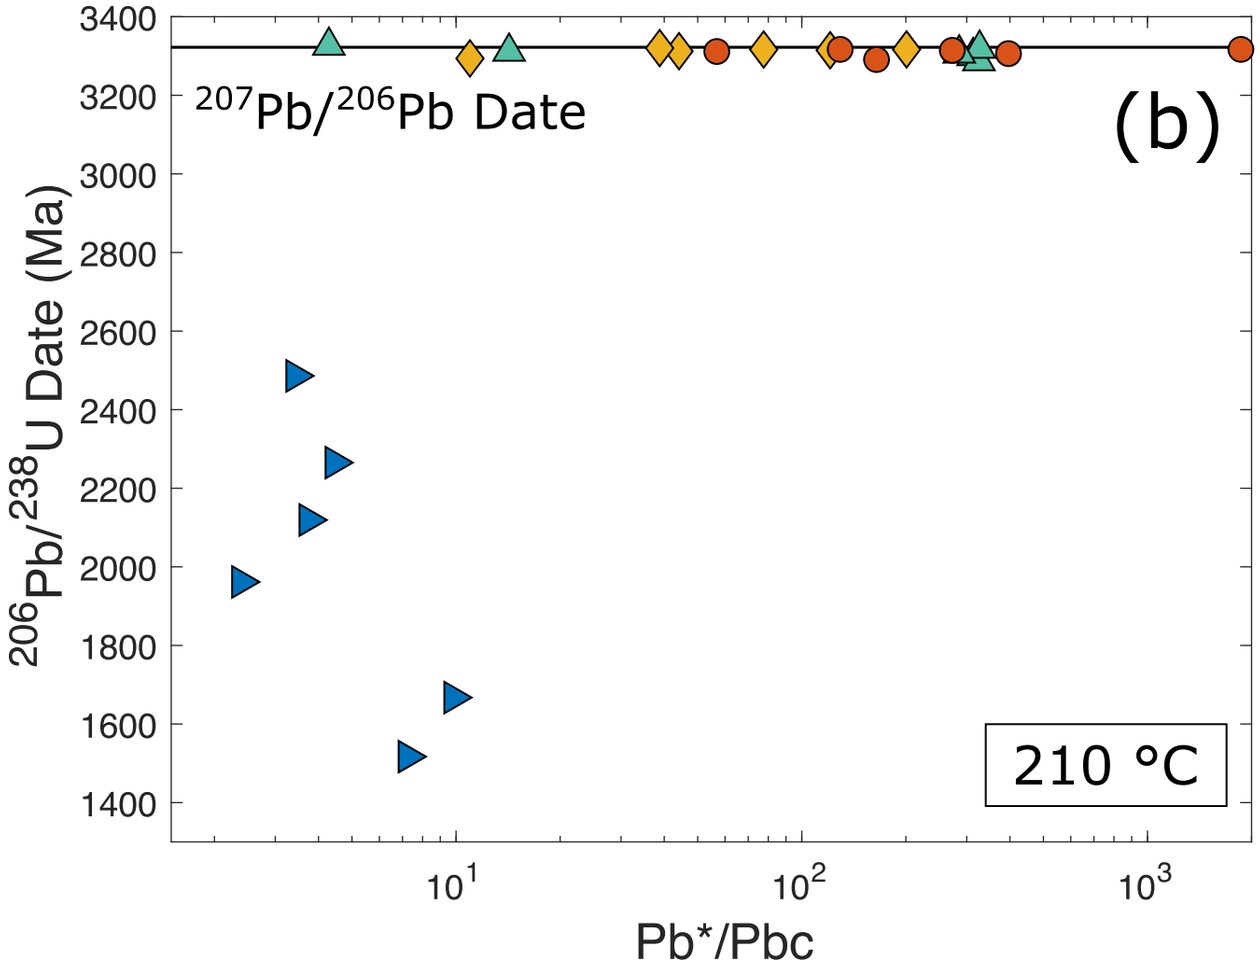
(b)
207Pb/206Pb Date
206Pb/238U Date (Ma)
Pb*/Pbc
210 °C

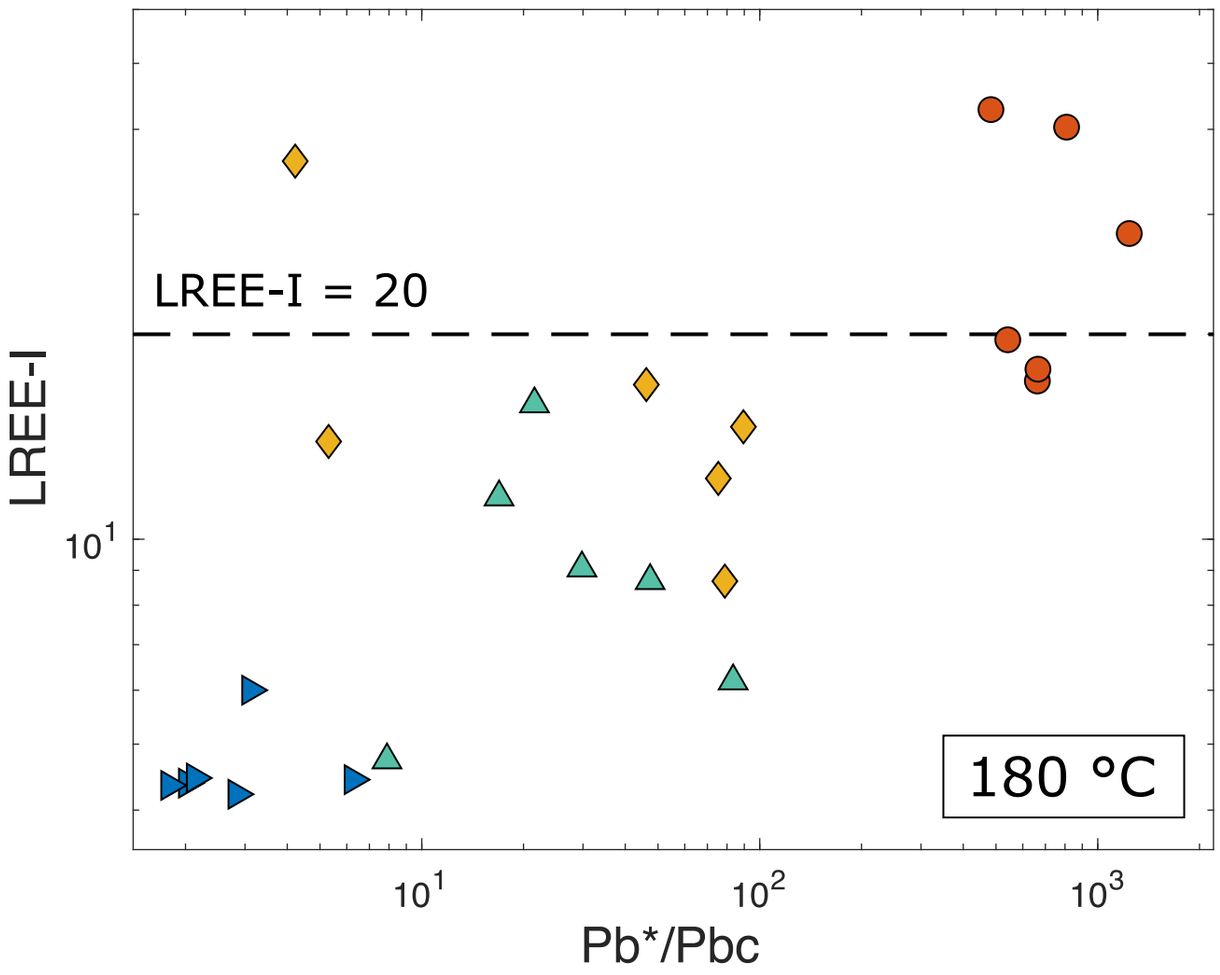
LREE-I = 20
LREE-I
Pb*/Pbc
180 °C

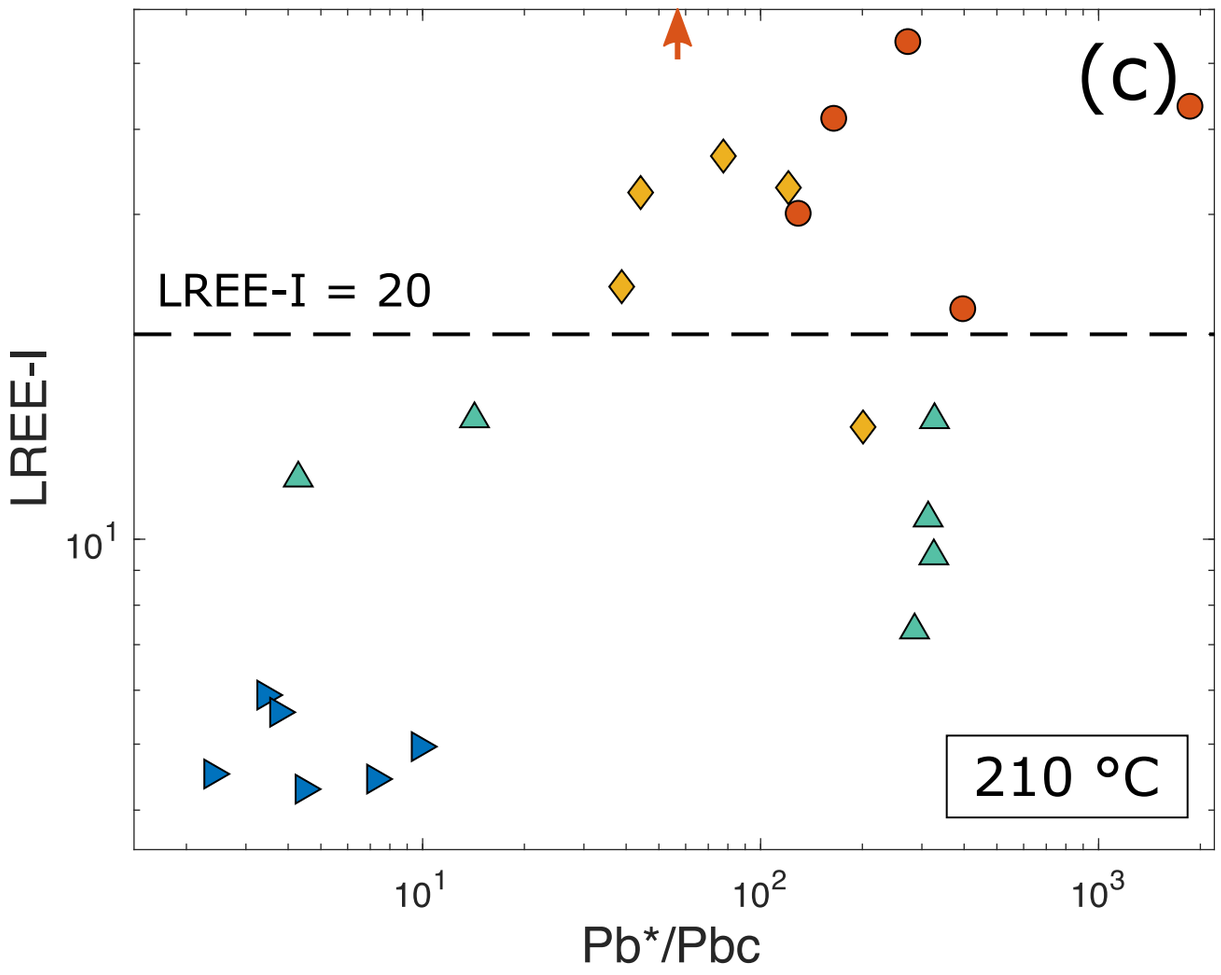
(c)
LREE-I = 20
LREE-I
Pb*/Pbc
210 °C